


Bæredygtigt ULSTED-AALEBÆK VANDVÆRK

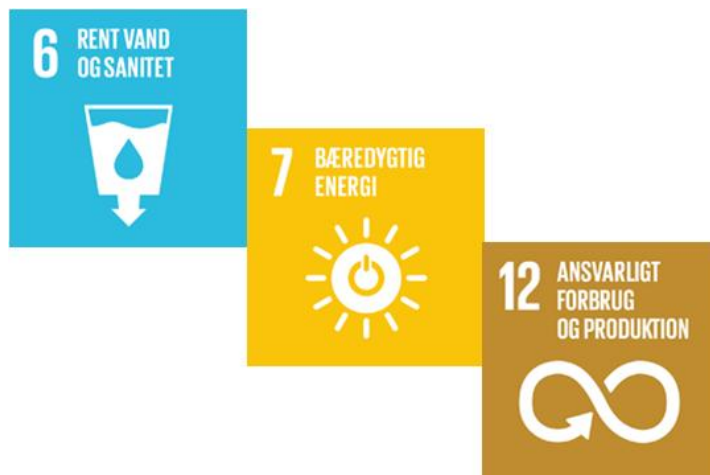

Indhold

1	Indledning	2
2	Rent vand og sanitet	3
2.1	Beskyttelse af indvindingsområde	3
2.1.1	Dyrkningsrestriktioner	3
2.1.2	Beskyttelse af borer	3
2.1.3	Overvågning af potentielle forureningskilder	3
2.1.4	Samarbejde - Indsatsplan OSD 1469 Hals	4
2.2	Sikring af vandkvaliteten	4
2.3	Hygiejnekrav på vandværket	4
2.4	Focus på begrænsning af vandspild	4
2.5	Fokus på forsynings sikkerhed	4
2.5.1	Nødstrømsanlæg	4
2.5.2	Nødsammenkobling med omkringliggende vandværker	5
2.6	Systematisk vedligehold og kontrol	5
2.7	Lokalbefolkningens opbakning om rent drikkevand	5
3	Bæredygtig energi	6
3.1	El fra solceller	6
3.2	El fra Vindmølle	6
3.3	Tidsdifferentieret elforbrug	6
4	Ansvarlig forbrug og produktion	7
4.1	Vandværkets målsætning	7
4.2	Genanvendelse af metal og plast m.m.	7
4.3	Varekøb – Maskiner og værktøj	7
4.4	Varekøb – Køretøjer og rullende materiel	7
4.5	Bygninger og byggematerialer	7
4.6	Vandværkets installationer og ledningsnet	8
4.7	Vandværkets udenomsarealer	8
5	Procesoversigt - forbrug og produktion	9
5.1	Vandværk	11
5.2	Ledningsnet, maskiner og administration	13
5.3	Samlet elforbrug for vandværket	15
6	Opsummering for 2025	16
Bilag 1	Beregninger af mængder anvendt i afsnit 5	17

1 **Indledning**

Ulsted Aalebæk Vandværk ønsker at formulere en strategi som led i den grønne omstilling og vil derfor sætte fokus på bæredygtighed i tanke og handling.

Vandværket ser det som et naturligt valg at knytte vandværkets virke og drift op på relevante FN Verdensmål.

Som udgangspunkt har vandværket valgt at lade netop disse verdensmål være retningsgivende for vores strategi:

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Under hvert Verdensmål vil vi opstille konkrete handlinger, som i størst muligt omfang vil være målbare. Enten ved direkte målinger eller ved opfølgning på anden vis.

Fokus, handling og opfølgning på hvert verdensmål skal sættes i system og følge en nærmere beskrevet plan.

Vores mål er, at begrebet bæredygtighed fremadrettet tænkes naturligt ind i både vandværkets strategi, i driften og i øvrige handlinger og vurderes på lige fod med f.eks. økonomi og lovgivning.

Det er hensigten at dokument opdateres årligt eller efter behov.

2 *Rent vand og sanitet*

Verdensmål 6: *Målet handler om at forbedre vandkvaliteten og sikre en ordentlig forvaltning af vandressourcer, således at der er en universel adgang til rent drikkevand.*

Myndighederne stiller strenge krav til vandværker og produktionen af drikkevand i Danmark. Så Danmark er langt fremme med målet om rent vand og sanitet.

Vandværket har gennem mange år haft stor opmærksomhed på at følge anvisninger og vejledninger, som tilsynsmyndigheden Aalborg Kommune har angivet. Når myndighederne fremkommer med nye krav, er det vandværkets målsætning at implementere disse som krævet, og uden unødvendig forsinkelse.

Dette afsnit er derfor mest en beskrivelse af, hvordan kravene opfyldes af vandværket.

2.1 *Beskyttelse af indvindingsområde*

For at kunne beskytte vandværkets indvindingsområdet, er det vigtigt at området er kendt. Indvindingsområdet er kortlagt af Aalborg Kommune. Denne kortlægning anvendes af vandværket i forbindelse med beslutninger om kildepladsen og dyrkningsrestriktioner.

2.1.1 *Dyrkningsrestriktioner*

For at beskytte indvindingsområdet mod nedsivende stoffer fra lodsejere, har myndighederne via lovgivning, pålagt vandværkerne at indgå aftaler om dyrkningsrestriktioner med ejerne af jorden i indvindingsområdet (BNBO).

Vandværket har indgået en sådan aftale for en mindre del af jordarealer i indvindingsområdet, og der arbejdes på at opnå aftale for den resterende del. En sag med lodsejer er i proces, og næste skridt mod en afgørelse forventes at finde sted efter september 2026.

Vandværket har indgået aftale med en ekstern partner om tilsyn med at restriktionerne overholdes.

2.1.2 *Beskyttelse af boringer*

Vandværkets boringer er udført med et beskyttende pumpehus over borings-installationen. Pumpehuset er aflåst og med alarm ved uautoriseret åbning.

Myndighederne stiller krav om dyrkningsfrit og sprøjtefrit område inden for 25 meter fra drikkevandsboringer. Vandværket driftspersonale holder løbende øje med at disse krav overholdes.

2.1.3 *Overvågning af potentielle forureningskilder*

Vandværket har i 2020 fået lavet en analyse af potentielle forureningskilder, som kunne afgive nedsivende stoffer der på sigt kan ende i kildepladsens rå-vand. Analysen blev foretaget som en del af forarbejdet inden opførelsen af en ny vandværksbygning.

Analysen viste at en nærliggende gammel fyldplads, samt en tidligere vinduesfabrik var de væsentligste enkeltstående forureningskilder, som kan udgøre en trussel for vandværkets kildeplads.

Region Nordjylland har etableret monitoreringsboringer ved begge forureningskilder. En systematisk kontrol af disse boringer er blevet foretaget gennem en årrække, og vil fortsætte fremover. Der konkluderes, at de fundne forureningskilder ikke er til fare for drikkevandsindvindingen.

2.1.4 Samarbejde - Indsatsplan OSD 1469 Hals

Vandværket indgår i vandværks-samarbejdet OSD 1469 Hals, som har til opgave at arbejde med fælles indsatsplaner for beskyttelse af grundvandsressourcerne i det tidligere Hals Kommunes område.

Der opkræves et beløb pr. solgte kubikmeter vand til dette samarbejde.

2.2 Sikring af vandkvaliteten

Vandværket er underlagt krav til prøvningsprogram af det drikkevand, som sendes ud fra vandværket. Der udføres systematisk test for alle de stoffer, tilsynsmyndigheden kræver test for. Desuden testes der også for stoffer hvor myndighederne anbefaler test, men ikke kræver dette.

Ved mistanke om mulig forekomst af colibakterie, har vandværket mulighed for at anvende UV-belysning af drikkevandet inden det sendes ud til forbrugerne. Anvendelse af UV-belysningsanlæg kræver tilladelse af tilsynsmyndigheden og anvendes kun indtil vandprøver har dokumenteret at drikkevandet igen er uden bakterier.

Vandkvaliteten sikres desuden ved løbende investeringer i vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget.

2.3 Hygiejnekrav på vandværket

Vandværket arbejder med opdelte zoner i forhold til hygiejnekrav. Grøn, gul og rød farvemarkering på gulvene i produktionsbygningerne markerer zonetypen.

Fremmed arbejdskraft indskræpes at overholde kravene til hygiejne når der arbejdes i de enkelte zoner.

Der er ekstra fokus på renholdelse af produktionens lokaler og inventar.

Vandværket betragter drikkevand som en fødevarer, og hygiejnen skal være tilsvarende.

2.4 Fokus på begrænsning af vandspild

Der udføres daglig overvågning af vandværkets udpumpede vandmængde. Forbruget af vand i nattetimerne registreres systematisk og bruges til at overvåge vandspildet i ledningsnettet.

Generelt arbejdes der med at reducere vandspild ved udskiftning af dårlige eller gamle rørledninger og tilslutninger. Der anvendes også distriktsmålere til overvågning af forbruget i specifikke sommerhusområder.

2.5 Fokus på forsyningssikkerhed

Vandværkets produktion og funktioner er elektrisk overvåget med alarmfunktion til medarbejdere. Vandværkets bygninger og borer har alarmfunktion til detektering af indbrud og uautoriseret åbning.

Hovedledningerne er i en stor del af forsyningsnettet lavet som en ringforbindelse. Derved kan vandforsyningen ved ledningsbrud afbrydes i mindre dele af netværket, mens den resterende del stadig vil have vandforsyning.

2.5.1 Nødstrømsanlæg

Vandværket har et nødstrømsanlæg permanent tilsluttet, som kan forsyne produktionsanlægget og udpumpningen. Dette nødstrømsanlæg opstarter automatisk ved strømudfald.

Nødstrømsanlægget kan levere tilstrækkeligt strøm til drift af hele anlægget, så forbrugerne ved strømudfald fortsat vil få leveret vand.

Nødstrømsanlægget er en dieselgenerator som er placeret i separat bygning.

2.5.2 *Nødsammenkobling med omkringliggende vandværker*

Vandværket har i samarbejde med de omkringliggende vandværker etableret nødsammenkoblinger, som kan åbnes og drikkevand kan sendes imellem disse vandværker. Der er etableret nødsammenkoblinger til Ulsted Vandværk og til Hals Vandværk (Skindbjerg indvinding). I 2026 er der desuden etableret nødsammenkobling til Vester Hassing vandværk og Gandrup Vandværk, så alle vandværker i "OSD 1469 Hals" nu kan nødforsyne hinanden.

2.6 *Systematisk vedligehold og kontrol*

Vandværket anvender et planlægningsværktøj til at sikre, at kontrolopgaver og vedligeholdelsesopgaver foretages systematisk. Det sikres på denne måde, at vedtaget kontrol og vedligeholdelse bliver udført.

Planlægningsværktøjer sikre også registrering af udførte opgaver, så aktiviteternes udførelse kan dokumenteres.

2.7 *Lokalbefolkningens opbakning om rent drikkevand*

Der bør være løbende initiativer for at gøre forbrugerne opmærksomme på vigtigheden af at værne om drikkevandet og minimere brugen af forurenende stoffer.

3 *Bæredygtig energi*

Verdensmål 7: *Målet handler om at sikre en universel adgang til energi til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentlig.*

Vandværket drives med el fra elnettet, indkøbt på en 2-årig prisaftale. Seneste prisaftale er lavet med 50% strøm til fastpris aftale, men de resterende 50 indkøbers til spotpris.

Vandværket har pt. ikke tilvalgt grøn el, men muligheden indgår stadig i vores overvejelser.

Med baggrund i vandværkets ønske om bæredygtig og miljøvenlig produktion, vil der blive fokuseret på hvorfra og hvordan den anvendte el produceres.

3.1 *El fra solceller*

Vandværket har besluttet at undersøge muligheden og fordele ved at etablere solceller på vandværkets område. Undersøgelsen forventes lavet senest i 2028. Den lange tidshorisont er valgt pga. usikkerhed i forhold til oplysninger om, at store solcelleparker muligvis opføres i området.

Solceller vil levere betydelig el i de dagtimer hvor der udpumpes meget vand. Der forventes større rentabilitet af et solcelleanlæg, hvis vandværket selv forbruger store dele af strømmen, og den ikke skal sælges til elnettet.

3.2 *El fra Vindmølle*

Vandværket har diskuteret den oplagte muligheden for el fra vindmøller.

Den nuværende holdning er at vindenergi bør komme fra store effektive vindmøller, enten landbaseret eller havvindmøller.

En lokal vindmølle på vandværkets grund forventes at ville kunne bidrage med betydelige mængder el, men kan samtidig være en betydelig gene for vandværkets naboer. Der vil på nuværende tidspunkt ikke blive arbejdet på etablering af en lokal vindmølle.

3.3 *Tidsdifferentieret elforbrug*

Priserne på el varierer betydeligt hen over døgnet timer og fra dag til dag.

Vandværket har i størstedelen af tiden en produktionskapacitet der er betydelig større end det aktuelle forbrug. Dette giver mulighed for at tilrettelægge produktionen af drikkevand til de timer i døgnet, hvor der er rigelig med el til rådighed på markedet, og priserne er lave. Største økonomiske fordel vil opnås hvis den valgte el-leverandør aftale understøtter sådan produktion.

Der forventes at kunne opnå både samfundsmæssige og økonomiske fordele.

Elforbrug til udpumpning af drikkevand til forbrugerne vil følge forbruget af vand. Dermed kan dette elforbrug ikke flyttes til tider på døgnet med billigere el.

4 *Ansvarlig forbrug og produktion*

Verdensmål 12: Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

4.1 *Vandværkets målsætning*

Affald i almindelighed skal sorteres i fraktioner som giver mening i forhold til lovgivning, genanvendelse og eventuelt salg.

Affald kan eksempelvis være: Pap, hård plast, blød plast, pvc, metaller, træ, papir, husholdningsaffald, batterier, glas og madaffald. Listen er ikke udtømmende.

Vandværkets målsætning er, at mest muligt skal genanvendes.

Affald bortskaffes på følgende måde:

- Metaller samles og sælges til genanvendelse.
- Restaffald afhentes af renovationsfirma.
- Øvrige affaldstyper afleveres på kommunens genbrugsplads.

4.2 *Genanvendelse af metal og plast m.m.*

Der tages udgangspunkt i, at al indsamlet plast og metal som er sorteret korrekt, repræsenterer en værdi.

Enten i direkte økonomisk sammenhæng eller i forhold til en reduceret miljøbelastning.

4.3 *Varekøb – Maskiner og værktøj*

Når der foretages indkøb af maskiner og værktøj skal dette ske med hensyntagen til produkternes levetid, energiforbrug, mulighed for reparation og tilgængelighed af reserve- og sliddele.

Indkøbene skal som mål være en sund investering både økonomisk og miljømæssigt.

Det er vanskeligt at vurdere alle parametre når indkøb skal foretages. Hvor det er muligt at støtte sig til anerkendte miljømærker, skal man som udgangspunkt gøre dette.

4.4 *Varekøb – Køretøjer og rullende materiel*

Forud for enhver anskaffelse af køretøjer og rullende materiel skal der fremstilles en uddybende behovsbeskrivelse som fortæller hvilke behov der skal opfyldes.

I en sådan kan der f.eks. indgå estimater på forventet kørselsbehov i en afskrivnings- eller leasingperiode, valg af drivmiddel, indretning, siddepladser, ønsker til komfortudstyr o. lign.

Behovsbeskrivelsen er efterfølgende udgangspunktet for den businesscase som vejleder os til at træffe det mest rigtige valg på anskaffelsestidspunktet.

4.5 *Bygninger og byggematerialer*

I projekteringsfasen af byggerier skal fleksibilitet og fremtidig brug altid tænkes ind og prioriteres. Ved byggeri bør der vælges byggematerialer og metoder der er miljøcertificeret efter gængse standarder.

I projekter og konstruktioner skal der altid overvejes løsninger som belaster miljø- og klima mindst muligt.

Der bør bygges i materialer, som er holdbare og forholdsvis lette at genbruge/genanvende.

Ved ophør af aktiviteter, eller ved nedbrydning, skal alt overflødigt bortskaffes forsvarligt og opryddes med tanke på genbrug.

4.6 *Vandværkets installationer og ledningsnet*

Installationer der indkøbes og installeres, skal på købstidspunktet opfylde de seneste anbefalinger i forhold til miljøkrav, herunder mindst muligt CO₂ aftryk, ergonomi, levetid og samlet økonomi.

Under ét samlet i begrebet bæredygtighed.

Størstedelen af de udtjente plastrør fra ledningsnettet efterlades i jorden, da det er krævende og bekosteligt at fjerne dem. Ud over de udtjente rør tilstræbes det at alt udtjent materiel såsom stophaner og lignende under jorden skal op og bortskaffes på forsvarlig vis.

4.7 *Vandværkets udenomsarealer*

På vandværkets arealer skal det vurderes, om dele af disse arealer er egnet til beplantning eller kan tilsås med græs- eller blomsterfrø som respekterer og tilgodeser insekter og dyreliv. Dette for at fremme biodiversiteten på vandværkets arealer.


Med i vurderingen skal altid være, at arealet skal være så lidt ressourcekrævende at vedligeholde som muligt.

I 2025 er et areal tilsået med blomsterfrø for at skabe et blomster-areal, og der er plantet ca. 25 træer.

5 *Procesoversigt - forbrug og produktion*

I dette afsnit vil blive listet vandværkets årlige forbrug af råvand, materialer og energi. Ligeledes vil blive listet vandværket produktion af drikkevand, affaldsprodukter og emission. Formålet er at registrere disse værdier og efterfølgende arbejde på tiltag som reducerer forbrug og affaldsmængder.

Figur 1 viser principskitse for Ulsted-Aalebæk vandværk. Skitsen viser både produktionsanlægget samt ledningsnet med ringforbindelse.

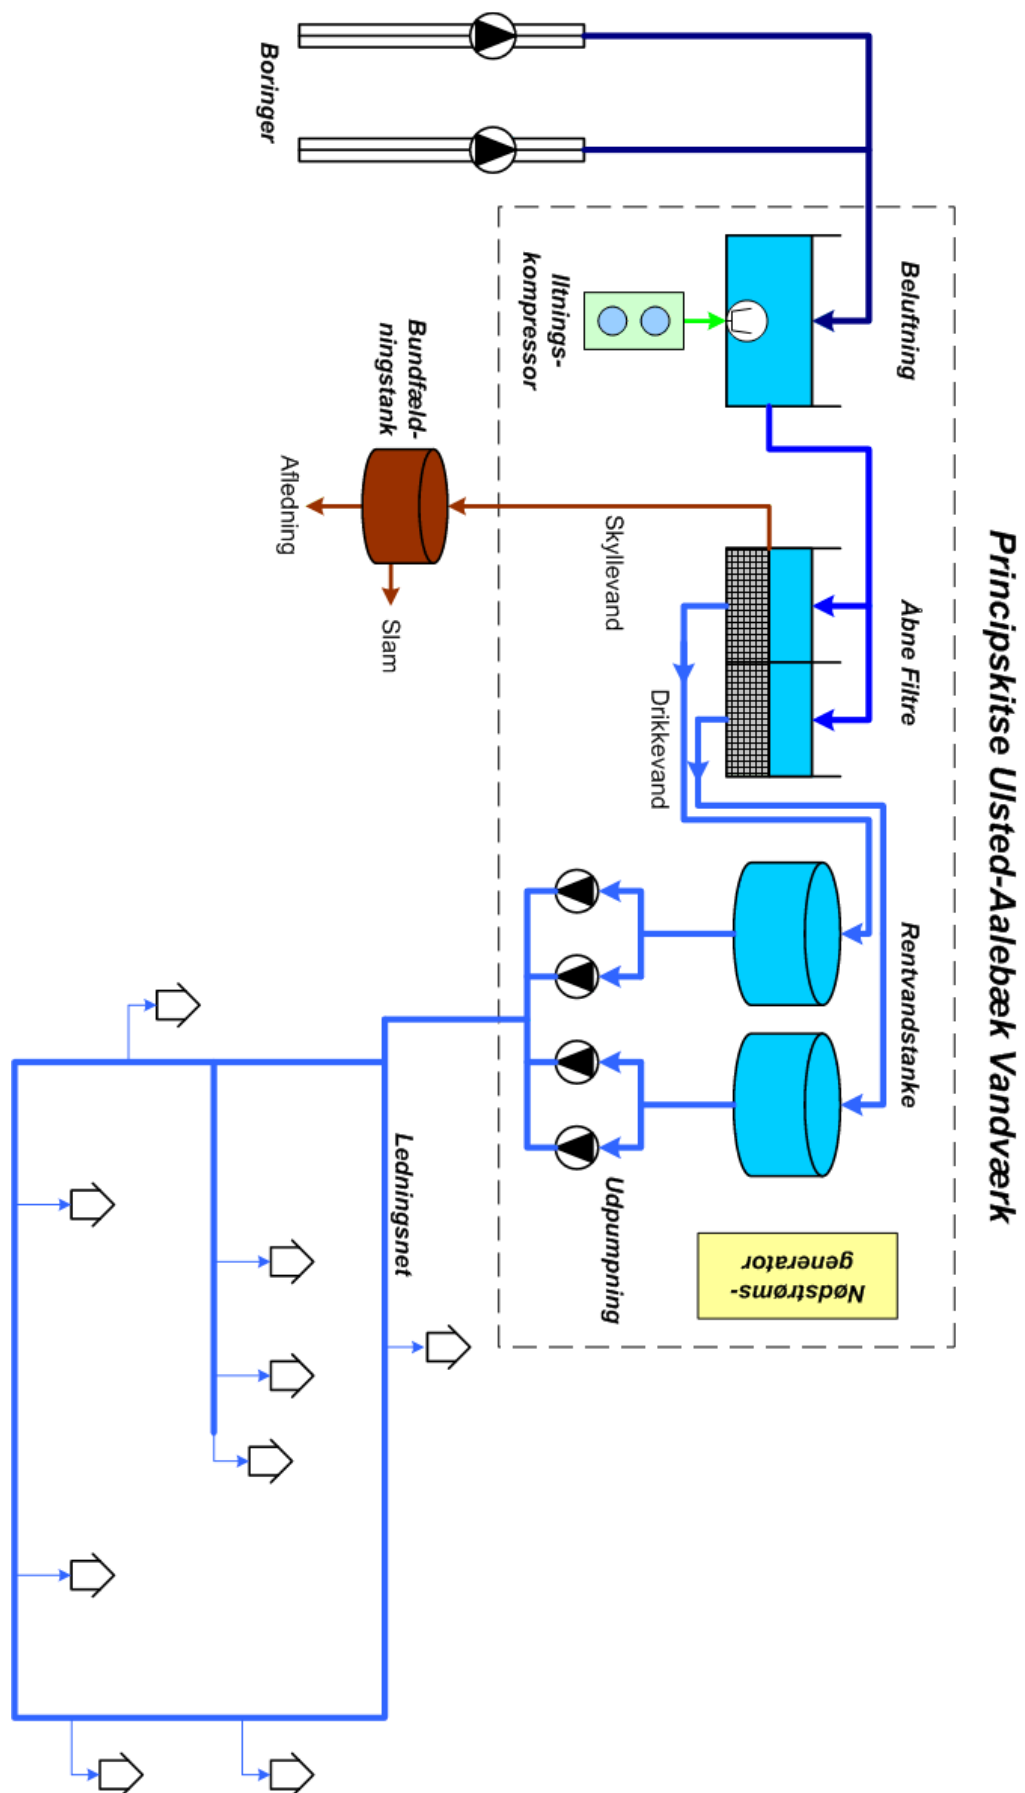


Figur 1

5.1 Vandværk

Vandværkets faciliteter til oppumpning og produktion af drikkevand er placeret på adressen Houvej 133.

Figur 2 viser hvilke typer forbrug og typer udledning der er fra værket. Tabel 1 viser registrerede værdier (grå felter er skønnede værdier).

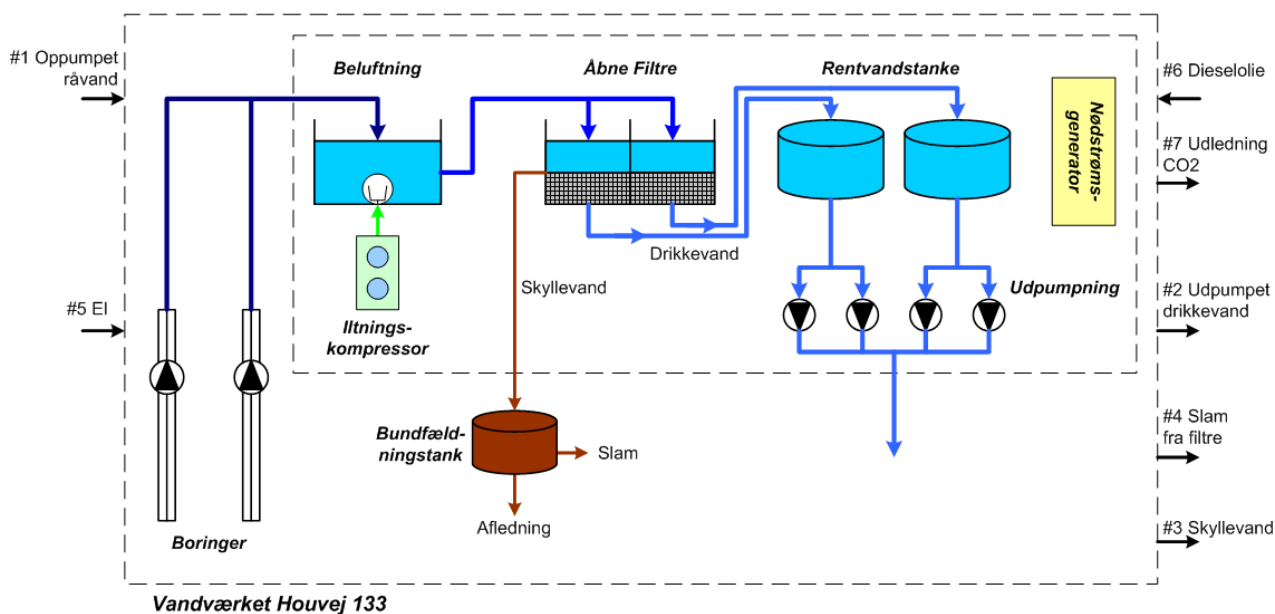

Figur 2


	Enhed	2020	2021	2022	2023	2024
#1 Oppumpet råvand	m3	372187	351339	313435	306455	314885
#2 Udpumpet drikkevand	m3	321740	316726	295003	283708	291101
#3 Skyllevand fra filtre	m3	50447	34613	18432	22747	23784
#4 Slam fra filtre	m3	18	18	18	18	18
#5 El produktion og udpumpning	KWh	155978	150666	145673	112608	115489
#6 Diesel Nødstrømsgenerator	L	20	20	20	20	40
#7 Udledning CO2 (beregnet)	Kg	53	53	53	53	106
#10 El Udpumpning / Lager Kongevejen 128 (udpumpning nedlagt 2023)	kWh	27384	20914	18840	4489	2725
	Enhed	2025	2026	2027	2028	2029
#1 Oppumpet råvand	m3	303594				
#2 Udpumpet drikkevand	m3	292409				
#3 Skyllevand fra filtre	m3	11185				
#4 Slam fra filtre	m3	18				
#5 El produktion og udpumpning	KWh	105642				
#6 Diesel Nødstrømsgenerator	L	40				
#7 Udledning CO2 (beregnet)	Kg	106				
#10 El Udpumpning / Lager Kongevejen 128 (udpumpning nedlagt 2023)	kWh	1950				

Tabel 1

5.2 Ledningsnet, maskiner og administration

Vandværkets personale bruger en stor del af arbejdstiden og resurserne på at vedligeholde vandværkets ca. 180 km ledningsnet. Det omhandler ofte udskiftning af rør, ventiler og vandmålere.

Figur 3 viser hvilke typer forbrug og affald der genereres af personalet daglige arbejde. Tabel 2 viser registrerede værdier (grå felter er skønnede værdier).

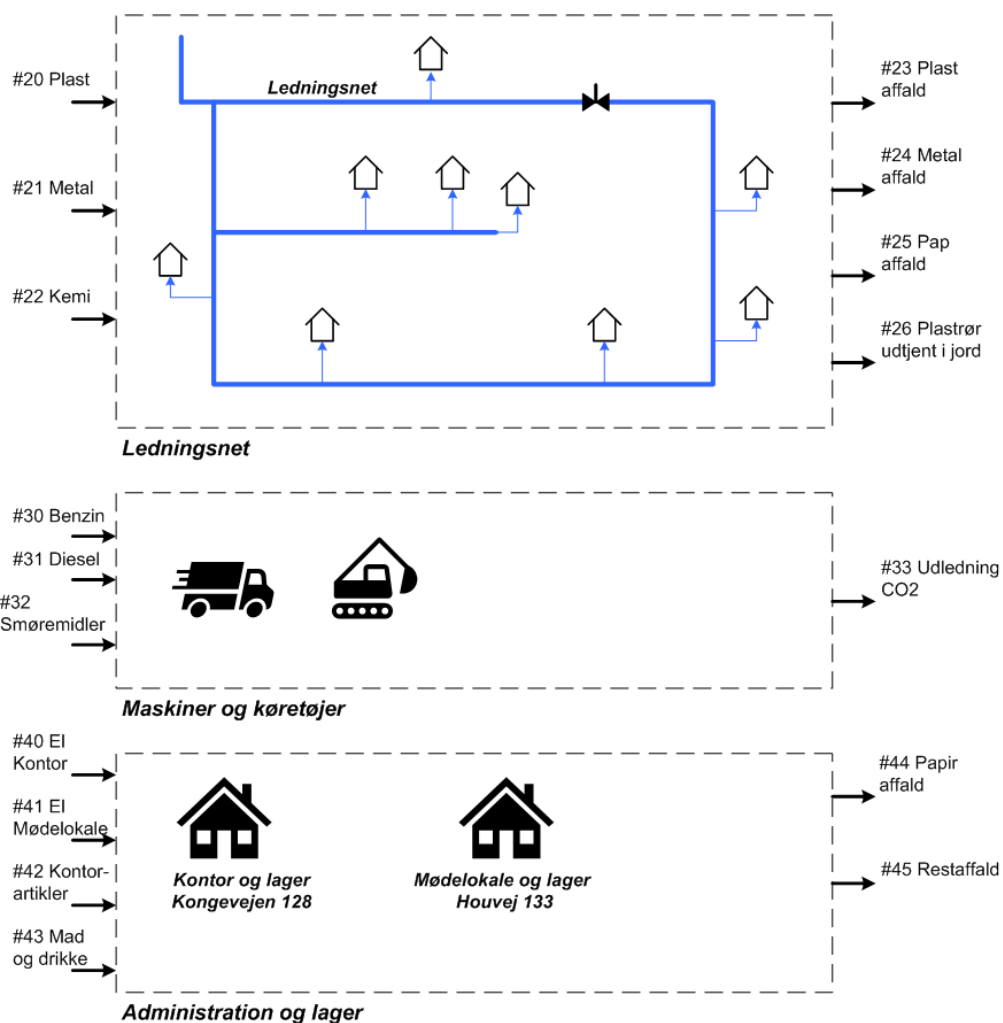

Figur 3

	Enhed	2020	2021	2022	2023	2024
#20 Plast indkøb ledningsnet	Kg		4350	3107	1774	2347
#21 Metal indkøb ledningsnet	Kg		50	200	250	275
#22 Kemi indkøb ledningsnet	Kg	6	6	6	6	8
#23 Plastaffald ledningsnet	Kg	300	300	150	550	625
#24 Metalaffald ledningsnet	Kg	696	500	200	450	500
#25 Papaffald ledningsnet	Kg	300	300	150	300	350
#26 Plastrør udtjent efterladt i jord	Kg	2555	1735	1261	901	2159
#27 Vandspild via ledningsnet*	1.000 m3	27	24	22	23	36
#27 Vandspild, beregnet i % *	%	8,7	8	7,4	8,3	12,4
#30 Benzin	L		135	58	71	117
#31 Diesel	L		2545	1986	2648	2433
#32 Smørefedt og spray-olie	Kg	6	6	6	6	6
#33 Udledning CO2 (beregnet)	Kg		7091	5421	7213	6750
#40 El Kontor	KWh	4441	5960	4652	3519	3416
#41 El Mødelokale	KWh	1899	2059	1784	1984	2328
#42 Kontorartikler indkøb	Kg	20	20	20	20	20
#43 Mad og drikke indkøb	Kg	120	120	120	120	120
#44 Papiraffald administration	Kg	20	20	20	20	20
#45 Restaffald	Kg	200	200	200	200	200

* Tal for vandspild hentet fra regnskab

	Enhed	2025	2026	2027	2028	2029
#20 Plast indkøb ledningsnet	Kg	8879				
#21 Metal indkøb ledningsnet	Kg	100				
#22 Kemi indkøb ledningsnet	Kg	6				
#23 Plastaffald ledningsnet	Kg	450				
#24 Metalaffald ledningsnet	Kg	250				
#25 Papaffald ledningsnet	Kg	300				
#26 Plastrør udtjent efterladt i jord	Kg	5603				
#27 Vandspild via ledningsnet*	1.000 m3	19				
#27 Vandspild, beregnet i % *	%	6,8				
#30 Benzin	L	46				
#31 Diesel	L	2239				
#32 Smørefedt og spray-olie	Kg	6				
#33 Udledning CO2 (beregnet)	Kg	6065				
#40 El Kontor	KWh	3401				
#41 El Mødelokale	KWh	2083				
#42 Kontorartikler indkøb	Kg	20				
#43 Mad og drikke indkøb	Kg	120				
#44 Papiraffald administration	Kg	20				
#45 Restaffald	Kg	200				

* Tal for vandspild hentet fra regnskab

Tabel 2

5.3 Samlet elforbrug for vandværket

Vandværkets samlede elforbrug er beregnet i tabel 3.

	Enhed	2020	2021	2022	2023	2024
#5 El produktion og udpumpning	KWh	155978	150666	145673	112608	115489
#10 El Udpumpning / Lager Kongevejen 128 (udpumpning nedlagt 2023)	kWh	27384	20914	18840	4489	2725
#40 El Kontor	KWh	4441	5960	4652	3519	3416
#41 El Mødelokale	KWh	1899	2059	1784	1984	2328
Samlet elforbrug for vandværket	KWh	189702	179599	170949	122600	123958
	Enhed	2025	2026	2027	2028	2029
#5 El produktion og udpumpning	KWh	105642				
#10 El Udpumpning / Lager Kongevejen 128 (udpumpning nedlagt 2023)	kWh	1950				
#40 El Kontor	KWh	3401				
#41 El Mødelokale	KWh	2083				
Samlet elforbrug for vandværket	KWh	113076				

Tabel 3

6 *Opsummering for 2025*

Året 2025 var andet hele år med det nye vandværk som varetager alt udpumpning af vand. Elforbruget var i 2025 på 113.076 KWh, hvilket er et fald på 10.882 KWh svarende til 8,8%.

I forhold til år 2021 er elforbruget faldet med 66523 KWh, svarende til 37 procent, hvilket anses for meget positivt.

Der er i 2025 installeret en transportpumpe fra filterbygning til lagertankene i den nye vandværksbygning. Transportpumpen gør at de ny lagertanke kan fyldes til deres fulde kapacitet, hvorved forsyningssikkerheden er forbedret.

Vandspildet fra vandværkets ledningsnet var i 2024 steget betydeligt til 12,4%, men er i 2025 igen faldet til et niveau under 6,8%. Reduktionen i vandspild tilskrives vandværkets målrettet indsats med at forny ledningsnettet.

Bilag 1 Beregninger af mængder anvendt i afsnit 5

I dette bilag er angivet beregningsmetode for nogle af værdierne angivet i tabellerne i afsnit 5.

Kolonner for år 2025: (grå felter er skønnede værdier)

#7 Udledning CO₂:

2,66 kg pr. liter diesel brugt til generator.

#20 Plast indkøbt ledningsnet:

Der er i 2025 indkøbt følgende PE-plastrør, i alt 8879 kg.

2025	Kg/m	Antal meter	Kg PE plast
25mm PE	0,20	105	21
32mm PE	0,27	538	145
40mm PE	0,42	809	340
50mm PE	0,65	1575	1024
63mm PE	0,87	267	232
75mm PE	1,19	655	779
90mm PE	1,65	202	333
110mm PE	2,42	222	537
125mm PE	3,05	0	0
160mm PE	4,89	1118	5467
200mm PE	7,53	0	0
I alt		5491	8879

#26 Plastrør udtjent efterladt i jorden:

Der er i 2025 skrottet 3943m PVC-plastrør, i alt 5603 kg.

2025	Kg/m	Antal meter	Kg PVC plast
25mm PVC	0,20	95	19
32mm PVC	0,30	150	45
40mm PVC	0,37	176	65
50mm PVC	0,60	1570	942
63mm PVC	1,00	0	0
75mm PVC	1,15	655	753
90mm PVC	1,23	168	207
110mm PVC	1,36	220	299
125mm PVC	1,60	0	0
160mm PVC	3,60	909	3272
I alt		3943	5603

Vægten af skrottede rør pr. meter er cirka værdier.

#33 Udledning CO₂:

2,38 kg CO₂ pr. brugt liter benzin

2,66 kg CO₂ pr. liter diesel.

Kolonner for år 2024: (grå felter er skønnede værdier)

#7 Udledning CO2:

2,66 kg pr. liter diesel brugt til generator.

#20 Plast indkøbt ledningsnet:

Der er i 2024 indkøbt følgende PE-plastrør, i alt 2347 kg.

2024	Kg/m	Antal meter	Kg PE plast
25mm PE	0,20	150	30
32mm PE	0,27	300	81
40mm PE	0,42	1400	588
50mm PE	0,65	400	260
63mm PE	0,87	60	52
75mm PE	1,19	0	0
90mm PE	1,65	0	0
110mm PE	2,42	552	1336
125mm PE	3,05	0	0
160mm PE	4,89	0	0
200mm PE	7,53	0	0
I alt		2862	2347

#26 Plastrør udtjent efterladt i jorden:

Der er i 2024 skrottet 2822m PVC-plastrør, i alt 2159 kg.

2024	Kg/m	Antal meter	Kg PVC plast
25mm PVC	0,20	123	25
32mm PVC	0,30	31	9
40mm PVC	0,37	0	0
50mm PVC	0,60	1714	1028
63mm PVC	1,00	0	0
75mm PVC	1,15	954	1097
90mm PVC	1,23	0	0
110mm PVC	1,36	0	0
125mm PVC	1,60	0	0
I alt		2822	2159

Vægten af skrottede rør pr. meter er cirka værdier.

#33 Udledning CO2:

2,38 kg CO2 pr. brugt liter benzin

2,66 kg CO2 pr. liter diesel.

Kolonner for år 2023: (grå felter er skønnede værdier)

#7 Udledning CO2:

2,66 kg pr. liter diesel brugt til generator.

#20 Plast indkøbt ledningsnet:

Der er i 2023 indkøbt følgende PE-plastrør, i alt 1774 kg.

2023	Kg/m	Antal meter	Kg PE plast
32mm PE	0,27	830	224
40mm PE	0,42	1100	462
50mm PE	0,65	300	195
63mm PE	0,87	72	63
75mm PE	1,19	132	157
90mm PE	1,65	408	673
110mm PE	2,42	0	0
125mm PE	3,05	0	0
160mm PE	4,89	0	0
200mm PE	7,53	0	0
250mm PE	11,6	0	0
315mm PE	18,3	0	0
I alt		2842	1774

#26 Plastrør udtjent efterladt i jorden:

Der er i 2023 skrottet 1676m PVC-plastrør, i alt 901 kg.

2023	Kg/m	Antal meter	Kg PVC plast
25mm PVC	0,20	77	15
32mm PVC	0,30	348	104
40mm PVC	0,37	667	247
50mm PVC	0,60	229	137
63mm PVC	1,00	172	172
75mm PVC	1,15	0	0
90mm PVC	1,23	183	225
110mm PVC	1,36	0	0
125mm PVC	1,60	0	0
I alt		1676	901

Vægten af skrottede rør pr. meter er cirka værdier.

#33 Udledning CO2:

2,38 kg CO2 pr. brugt liter benzin

2,66 kg CO2 pr. liter diesel.

Kolonner for år 2022: (grå felter er skønnede værdier)

#7 Udledning CO2:

2,66 kg pr. liter diesel brugt til generator.

#20 Plast indkøbt ledningsnet:

Der er i 2022 indkøbt følgende PE-plastrør, i alt 3107 kg.

2022	Kg/m	Antal meter	Kg PE plast
32mm PE	0,27	200	54
40mm PE	0,42	700	294
50mm PE	0,65	0	0
63mm PE	0,87	0	0
75mm PE	1,19	0	0
90mm PE	1,65	0	0
110mm PE	2,42	0	0
125mm PE	3,05	0	0
160mm PE	4,89	0	0
200mm PE	7,53	168	1265
250mm PE	11,6	72	835
315mm PE	18,3	36	659
I alt		1176	3107

#26 Plastrør udtjent efterladt i jorden:

Der er i 2022 skrottet 1576m PVC-plastrør, i alt 1261 kg.

2022	Kg/m	Antal meter	Kg PVC plast
25mm PVC	0,20	155	31
32mm PVC	0,30	241	72
40mm PVC	0,37	235	87
50mm PVC	0,60	145	87
63mm PVC	1,00	0	0
75mm PVC	1,15	0	0
90mm PVC	1,23	800	984
110mm PVC	1,36	0	0
125mm PVC	1,60	0	0
I alt		1576	1261

Vægten af skrottede rør pr. meter er cirka værdier.

#33 Udledning CO2:

2,38 kg CO2 pr. brugt liter benzin

2,66 kg CO2 pr. liter diesel.

Kolonner for år 2021: (grå felter er skønnede værdier)

#7 Udledning CO2:

2,66 kg pr. liter diesel brugt til generator.

#20 Plast indkøbt ledningsnet:

Der er i 2021 indkøbt 4200m PE-plastrør.

Gennemsnitligt vægt er 1 kg pr meter rør

Dermed vurderes det at der er indkøbt 4200 kg PE-plastrør.

Der er også indkøbt 6 målerbrønde á 25kg, svarende til 150 kg PE-plast.

Dermed er der i alt indkøbt ca. 4350 kg PE-plast.

#26 Plastrør udtjent efterladt i jorden:

Der er i 2021 skrottet 2643m PVC-plastrør, i alt 1735 kg.

2021	Kg/m	Antal meter	Kg PVC plast
25mm PVC	0,20	73	15
32mm PVC	0,30	260	78
40mm PVC	0,37	428	158
50mm PVC	0,60	1155	693
63mm PVC	1,00	517	517
75mm PVC	1,15	0	0
90mm PVC	1,23	90	111
110mm PVC	1,36	120	163
125mm PVC	1,60	0	0
I alt		2643	1735

Vægten af skrottede rør pr. meter er cirka værdier.

#33 Udledning CO2:

2,38 kg CO2 pr. brugt liter benzin

2,66 kg CO2 pr. liter diesel.

Kolonner for år 2020: (grå felter er skønnede værdier)

#7 Udledning CO2:

2,66 kg pr. liter diesel brugt til generator.

#26 Plastrør udtjent efterladt i jorden:

Der er i 2020 skrottet 3574m PVC-plastrør, i alt 2555 kg.

2020	Kg/m	Antal meter	Kg PVC plast
25mm PVC	0,20	201	40
32mm PVC	0,30	564	169
40mm PVC	0,37	627	232
50mm PVC	0,60	1200	720
63mm PVC	1,00	0	0
75mm PVC	1,15	0	0
90mm PVC	1,23	480	590
110mm PVC	1,36	0	0
125mm PVC	1,60	502	803
I alt		3574	2555

Vægten af skrottede rør pr. meter er cirka værdier.